

FICHA TECNICA

 IDIOMA
 TABELA PREÇO
 PÁG.

 PT
 A|C|I|L|S|APT A|APT C|APT I|APT L|APT S
 1/2

PORTA

OPÇÕES ABERTURA

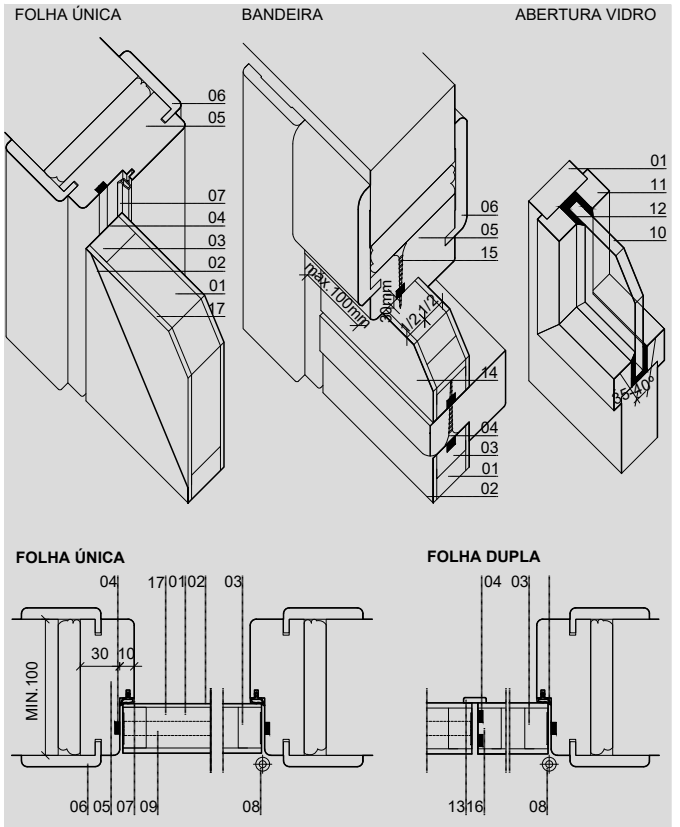
	FOLHA ÚNICA	FOLHA DUPLA
VIDRO (MÁX. 0.5M ²)(MODELO ABERTURA CF/EI)	■	■
BANDEIRA(MÁX.600MM)	■	■
VIDRO E BANDEIRA(MÁX.600MM)	■	■

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (mm)	2000(STANDARD)-2100(MÁX.)	
LARGURA (mm)	400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900(MÁX. VÃO SIMPLES)	900(MÁX. VÃO SIMPLES COM BANDEIRA) 1800(900+900)(MÁX. VÃO DUPLO) 1800(900+900)(MÁX. VÃO DUPLO COM BANDEIRA)
ESPESSURA (mm)	45	
PESO PORTA(kg/m ²)	29	
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70	
LARGURA ARO (mm)	100 110 120 130 140 150 160 170 180 190	E >200(ARO100+EXTENSOR15MM) E ≥310MM(ARO 100MM+2UN.EXTENSOR 15MM)
ESPESSURA ARO (mm)	40	
LARGURA VÃO EM OBRA (mm)	LARGURA PORTA + 90	
ALTURA VÃO EM OBRA (mm)	ALTURA PORTA + 50	
ALTURA BANDEIRA (mm)	600(MÁX.)	
ÁREA VIDRO (m ²)	0.5(MÁX.)	
FOLGA (MONTAGEM ARIORTA®)	2mm(MÍN.) - 4mm(MÁX.)	
FOLGA (MONTAGEM PAREDE-APLICADO COM ESPUMA CF)	20mm(MÁX.)	
FOLGA (MONTAGEM PAREDE-MECANICAMENTE APARAFUSADO A PRE-ARO MADEIRA)	SEM FOLGAS	

MODELOS

FOLHA	TERMOLAM.	INLAY	CPL PP	SEM FOLHA
A3	C5	I3	L5	S0
A5		I9		
A14		I10		
A17		I11		
A18		I14		
A20		I18		
		I19		
		I20		

DETALHE TECNICO

LEGENDA

01	INTERIOR AGL. DE PART. DE MADEIRA SEGUNDO A NORMA EN13986
02	REVESTIMENTO
03	ORLA EST.PER.EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA,SEGUNDO A NORMA EN 942
04	FITA INTUMESCENTE RIGIDA
05	ARO MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO A NORMA EN 13986
06	GUARNIÇÃO AJUSTAVEL 15MM (PRUMADA) E 12MM (VERGAS) EM MDF HIDROFUGO OU CONTRAPLACADO SEGUNDO EN 13986
07	BORRACHA BATENTE
08	DOBRADIÇA IN.05.020.100 (3 UN)(ANEXO FIG.A) (OPCIONAL DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062 não aplicar mola com retenção)
09	FECHADURA IN.20.975. CANHÃO, 3 CHAVES E CHAPA TESTAS(OPCIONAL 3P)
10	VIDRO 7MM (0.5M ² MÁX)
11	BITE
12	BORRACHA INTUMESCENTE
13	BATENTE
14	BANDEIRA (ANEXO FIG.B)
15	PARAFUSOS AÇO AO CENTRO DA BANDEIRA APLICADOS PELA PARTE TRÁS DO ARO, A FURAR NO MINIMO 30MM DA BANDEIRA. POSIÇÃO PARAFUSOS MÁX.100MM EXTREMIDADE E MÁX.250MM ENTRE ELES.NÃO DEVE HAVER FOLGAS ENTRE BANDEIRA E ARO.(ANEXO FIG. B)
16	FECHO SUPERIOR E INFERIOR (VÃO DUPLO)
17	FACES EM PLACAS DE FIBRA DE MAD. MDF SEGUNDO A NORMA EN13986
18	BATENTE (MOLA AEREA EMBUTIR)

REVESTIMENTO

BRANCO LACADO
CPL PP
FOLHA MADEIRA
FOLHA MADEIRA COMPOSTA
HPL

SISTEMA DE ABERTURA

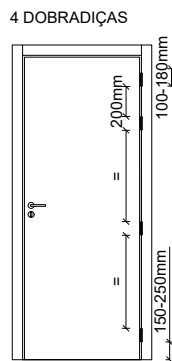
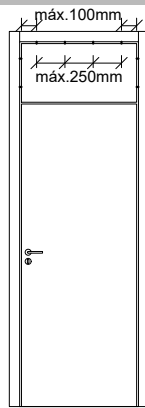


ABRIR
BANDEIRA

EMBALAGEM

PORTA	PLASTIFICADA INDIVIDUALMENTE
ARO, GUARNIÇÕES E FERRAGENS	CAIXA CARTÃO

FICHA TECNICA
IDIOMA
PT
TABELA PREÇO

A|C|I|L|S|A|P|T A|A|P|T C|A|P|T I|A|P|T L|A|P|T S

PÁG.
2/2
FIG.A

FIG.B

FIG.C

BATENTE PARA MOLA AEREA DE EMBUTIR


NORMA:	EN13501-2:2009+A1:2010 FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS - PART 2: CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTENCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES EN1634-1:2010 FIRE RESISTANCE AND SMOKE CONTROL TESTS FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES, OPENABLE WINDOWS AND ELEMENTS OF BUILDING HARDWARE - PART 1: FIRE RESISTANCE TEST FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES AND OPENABLE WINDOWS
ENSAIO:	TECNALIA 091235-001-1/2
RESULTADO:	EI30'3P - FOLHA ÚNICA
NORMA:	EN13501-2:2009+A1:2010 FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS - PART 2: CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTENCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES EN1634-1:2010 FIRE RESISTANCE AND SMOKE CONTROL TESTS FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES, OPENABLE WINDOWS AND ELEMENTS OF BUILDING HARDWARE - PART 1: FIRE RESISTANCE TEST FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES AND OPENABLE WINDOWS
ENSAIO:	CTF/IE140142 E IC140002
RESULTADO:	EI30' - FOLHA ÚNICA
NORMA:	EN13501-2:2009+A1:2010 FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS - PART 2: CLASSIFICATION USING DATA FROM FIRE RESISTENCE TESTS, EXCLUDING VENTILATION SERVICES EN1634-1:2010 FIRE RESISTANCE AND SMOKE CONTROL TESTS FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES, OPENABLE WINDOWS AND ELEMENTS OF BUILDING HARDWARE - PART 1: FIRE RESISTANCE TEST FOR DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES AND OPENABLE WINDOWS
ENSAIO:	CTF/IE140489 E IC140004
RESULTADO:	EI30' - FOLHA DUPLA
NORMA:	BS 476:PART-22 1987 FIRE TESTS ON BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES. METHOD FOR DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOAD BEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION
ENSAIO:	CHILTERN FEA/F97097
RESULTADO:	EI30' - FOLHA ÚNICA, DUPLA, BANDEIRA E VIDRO (METODO CASCATA)

É OBRIGATÓRIO QUE ESTE PRODUTO SEJA MONTADO POR APLICADORES INSCRITOS NA ANPC

OPCIONAL APLICAÇÃO DOBRADIÇA OCULTA IN.05.062. MOLA COM RETENÇÃO NÃO DEVE SER APLICADA COM DOBRADIÇA IN.05.062.

A PORTA É IDENTIFICADA NO TOPO SUPERIOR COM TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO E RESISTENCIA ACUSTICA, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DO ENSAIO E NOME DO LABORATÓRIO. ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO QUANDO CARIMBADO COM N.º DA FACTURA.

NA SELECÇÃO DE FECHADURAS COM LEITOR DE CARTÃO, A VALCO DESCARTA A RESPONSABILIDADE DO DESGASTE A LONGO PRAZO QUE O TRINCO SUPERIOR A 10MM VAI PROVOCAR NA GUARNIÇÃO. QUALQUER TIPO DE FECHADURAS REFERENCIA CLIENTE DEVE TER SEMPRE AFINADOR E DEVE TER EM CONTA A ESPESSURA DA PORTA. COMERCIALIZAÇÃO DESTE PRODUTO APENAS EM KIT COMPLETO.

DISPOSITIVOS DE FECHO AUTOMÁTICO PODEM SER APLICADOS QUANDO CUMPRAM COM A NORMA BS 476:1987-PART 2 OU BS EN 1634-1:2000 PROTEGIDO COM FOLHA INTUMESCENTE 2MM (STANDARD BARRA ANTI-PANICO 1FOLHA TESA 1970 OU 2 FOLHAS TESA 1930). BARRAS ANTI-PÂNICO PODEM SER APLICADOS DESDE QUE NÃO IMPLIQUEM REMOÇÃO DE MADEIRA DO ARIPORTA® E NÃO INTERFIRA COM O FECHO DA PORTA.

PUXADORES EM AÇO OU LATÃO DEVEM SER FIXOS A FACE OU APARAFUSADOS. PARA ASAS A DISTANCIA MÁX. ENTRE FIXAÇÕES É 1200MM COM FOLGA MÁX. 1MM ENTRE O BURACO E O PARAFUSO.

PODE SER APLICADA CHAPA METALICA EM ÁREAS DE MAIOR INCIDÊNCIA AO IMPACTO NA FACE DA PORTA NO MÁX.20% DA ÁREA TOTAL. A CHAPA NÃO PODE CONTORNAR A PORTA.

APLICAR FERROLHOS NAS PORTAS DUPLAS

ARIPORTAS EM CPL OU LACADO EM QUE O COMPRIMENTO TOTAL DA PRUMADA DO ARO SEJA >2400MM A PRUMADA TERÁ 2 PEÇAS

OS MATERIAIS NÃO DEVEM ESCONDER A FITA INTUMESCENTE. COM EXCEÇÃO DA ORLA EM PVC OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO NÃO DEVEM CONTORNAR A ORLA.

A CALIBRAÇÃO DA PORTA NÃO DEVE REDUZIR MAIS QUE 0.5MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES DA ORLA PODEM SER REDUZIDAS NO MÁXIMO 20%

CONSULTAR TABELA ESPECIES COMPONENTES PARA ESPÉCIES DAS ORLAS CF E BITES.

OS TOPOS INFERIORES E SUPERIORES DAS PORTAS REVESTIDAS FOLHA MADEIRA, OS TOPOS DOS PERFIS AROS, GUARNIÇÕES, EXTENSORES E RODAPES E MECANIZAÇÃO DOS CHAPA TESTAS NÃO TEM ACABAMENTO, TEM SUBSTRATO A VISTA. PORTAS CPL OU LACADAS SAO ORLADAS 4LADOS.

NOTAS: PRODUTOS LACADOS NÃO PODEM SER PERFURADOS; NÃO APLICAR FITA COLA EM PRODUTOS ACABADOS

OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.

NO KIT ARIPORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.

NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL

AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS

OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK

ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO